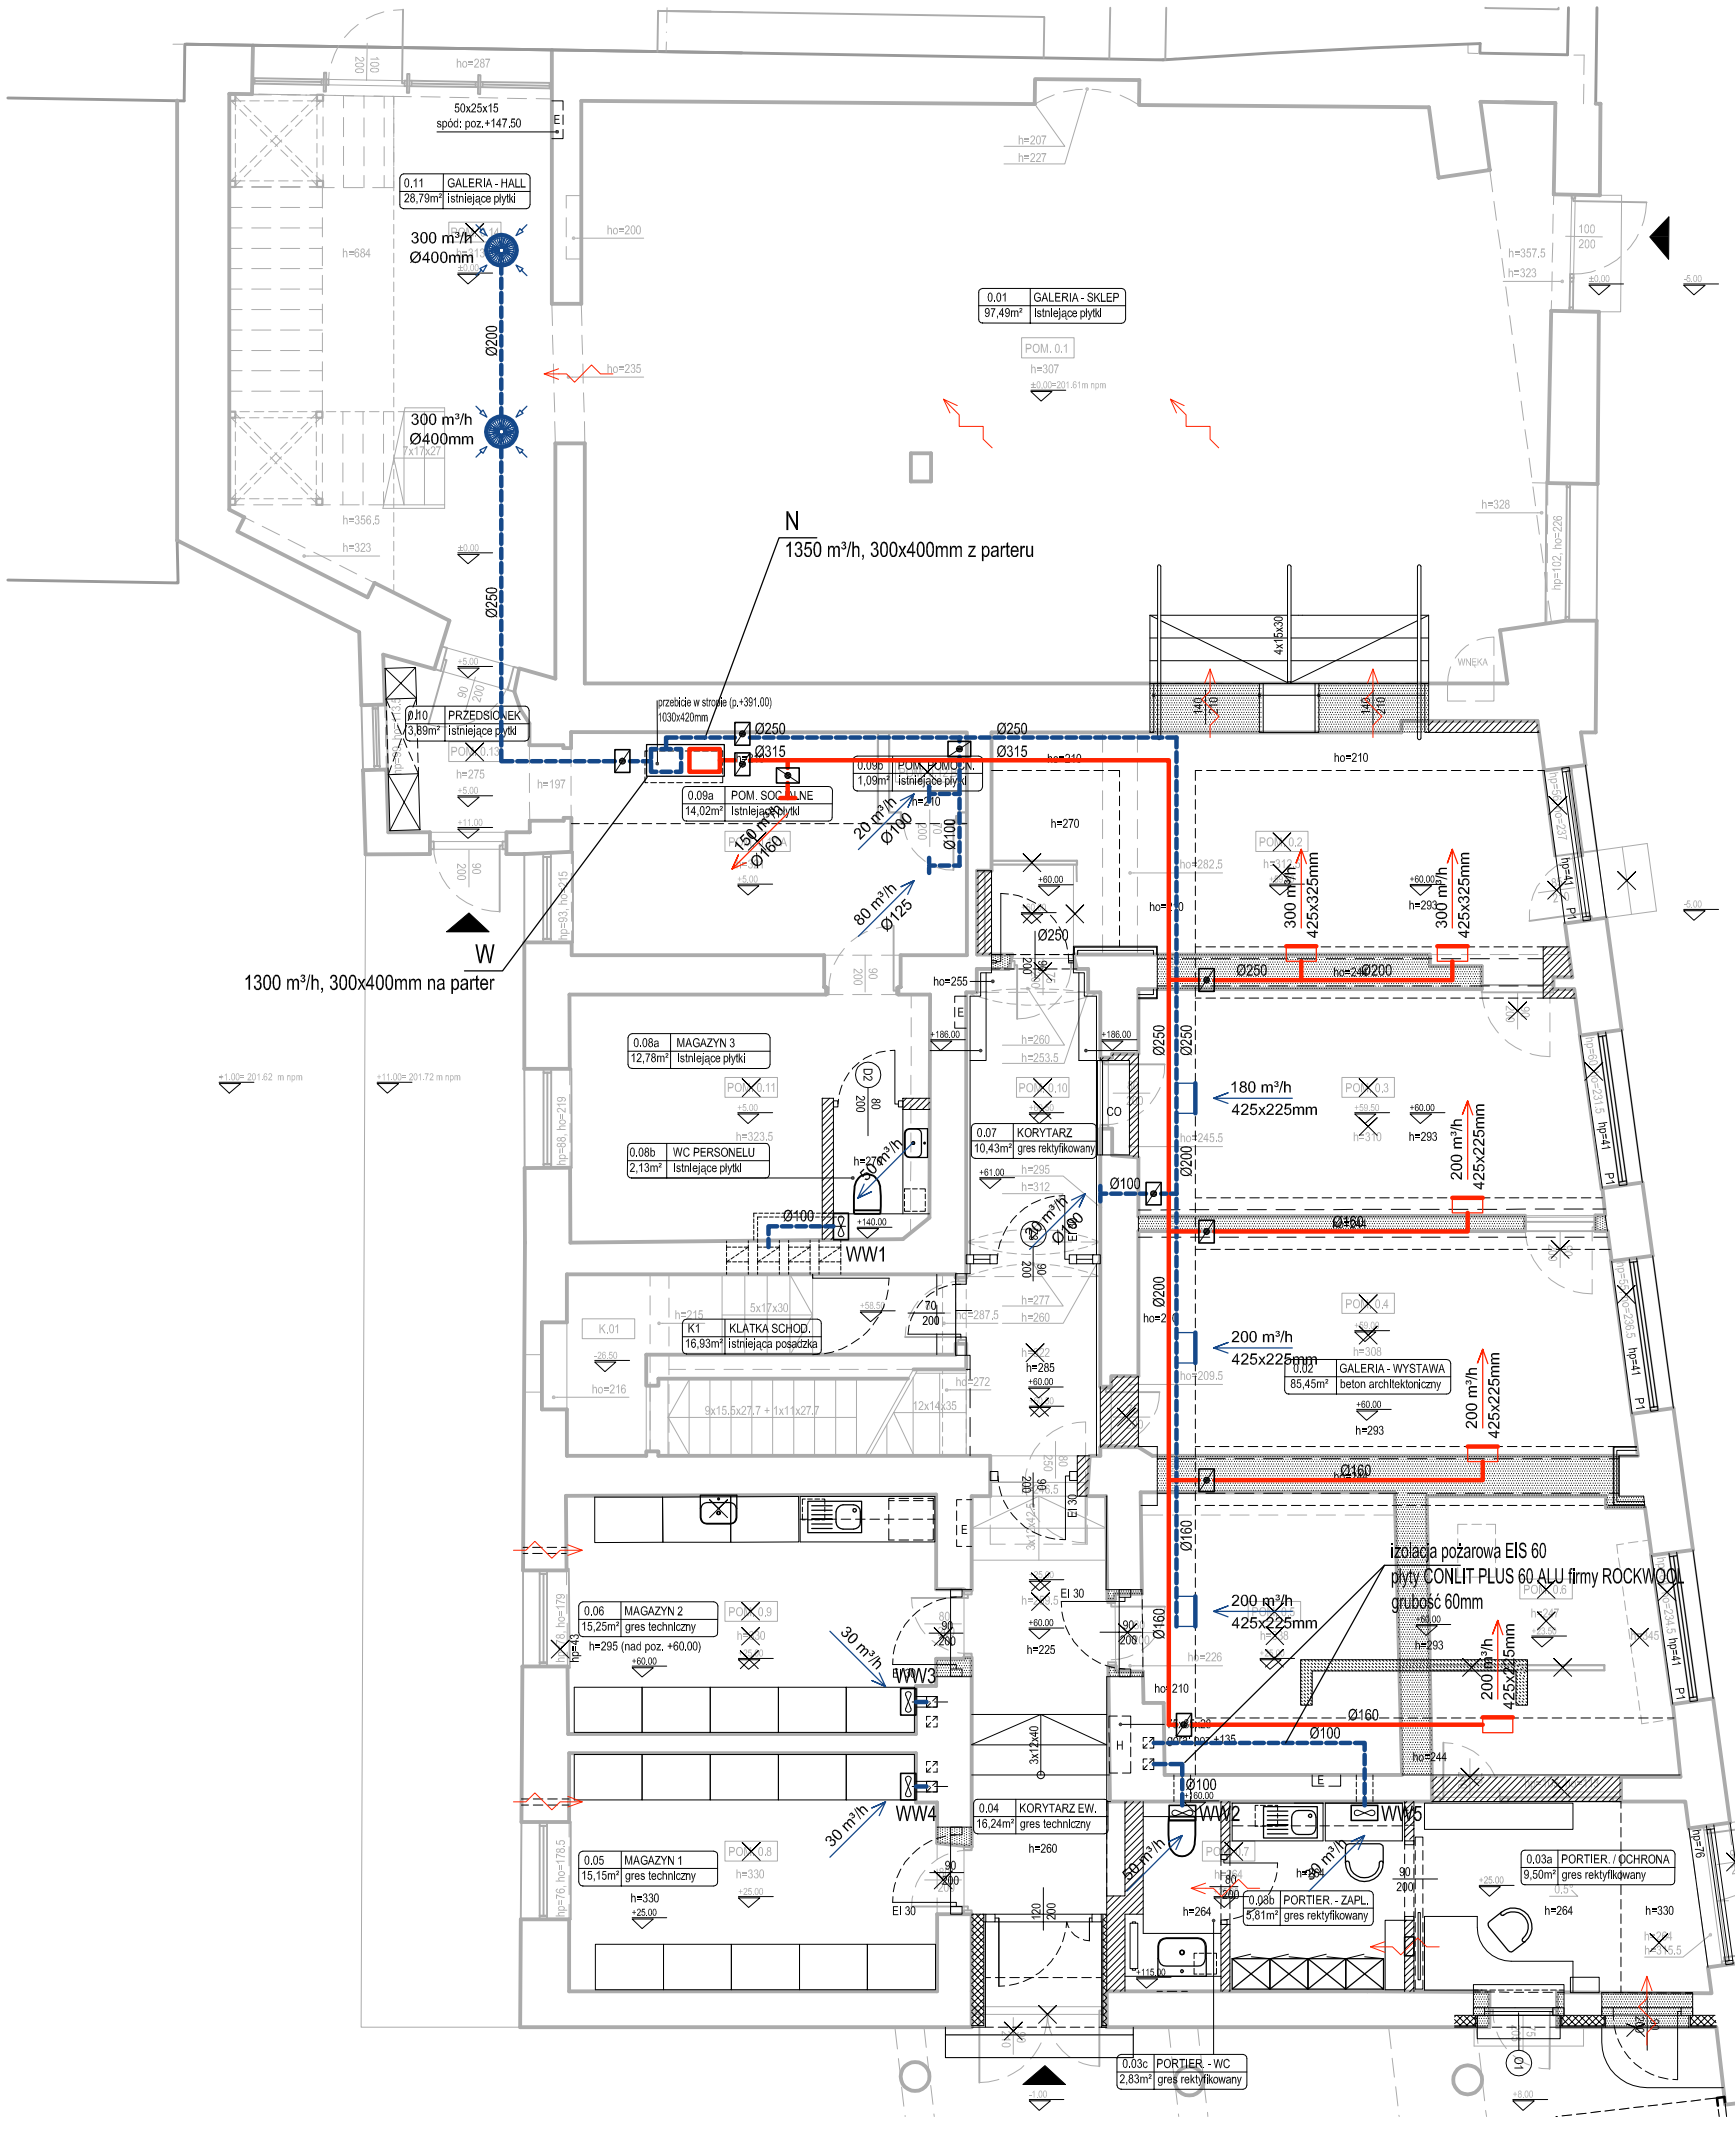

LEGENDA:

- Kanał wentylacyjny wywiewny
- Kanał wentylacyjny nawiewny
- KP — Klapa oddzielenia pożarowego
- WW1 — Osiowy wentylator wywiewny
- Przepustnica
- 300 m³/h Ø300mm — Anemostat wirowy ze skrzynkąrozprężną Średnica 300mm projektowany przepływ 500m³/h
- 50 m³/h Ø100 — Zawór powietrzny Średnica 100mm projektowany przepływ 50m³/h
- 300 m³/h 425x325mm — Kratka nawiewna ze skrzynką rozprężną o wymiarach 425x325mm projektowany przepływ 300m³/h

UWAGA:
1. KANAŁY WENTYLACJI NAWIEWNEJ NALEŻY IZOLOWAĆ TERMICZNIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 30mm W PŁASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ.
2. KANAŁY WENTYLACJI PROWADZONE W SZACHTACH NALEŻY IZOLOWAĆ TERMICZNIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 50mm W PŁASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANEJ.
3. WYSOKOŚĆ PROWADZENIE KANAŁÓW USTALIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU.
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE OCENY ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ.
5. ISTNIEJĄCE OTWORY WENTYLACJI GARAWITACYJNEJ W POMIESZCZENIACH GDZIE PRZEWIDZIANO WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ NALEŻY ZAŚLEPIĆ.

OBIEKT: INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
TEMAT: GALERIA SZKŁA
ADRES: KRAKÓW, ULICA LIPOWA 3

PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Paweł GATLIK	MAP/0209/POOS/12	

NAZWA RYSUNKU:
Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru

FAZA:	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY	1:100	04.2014	SANITARNA	1