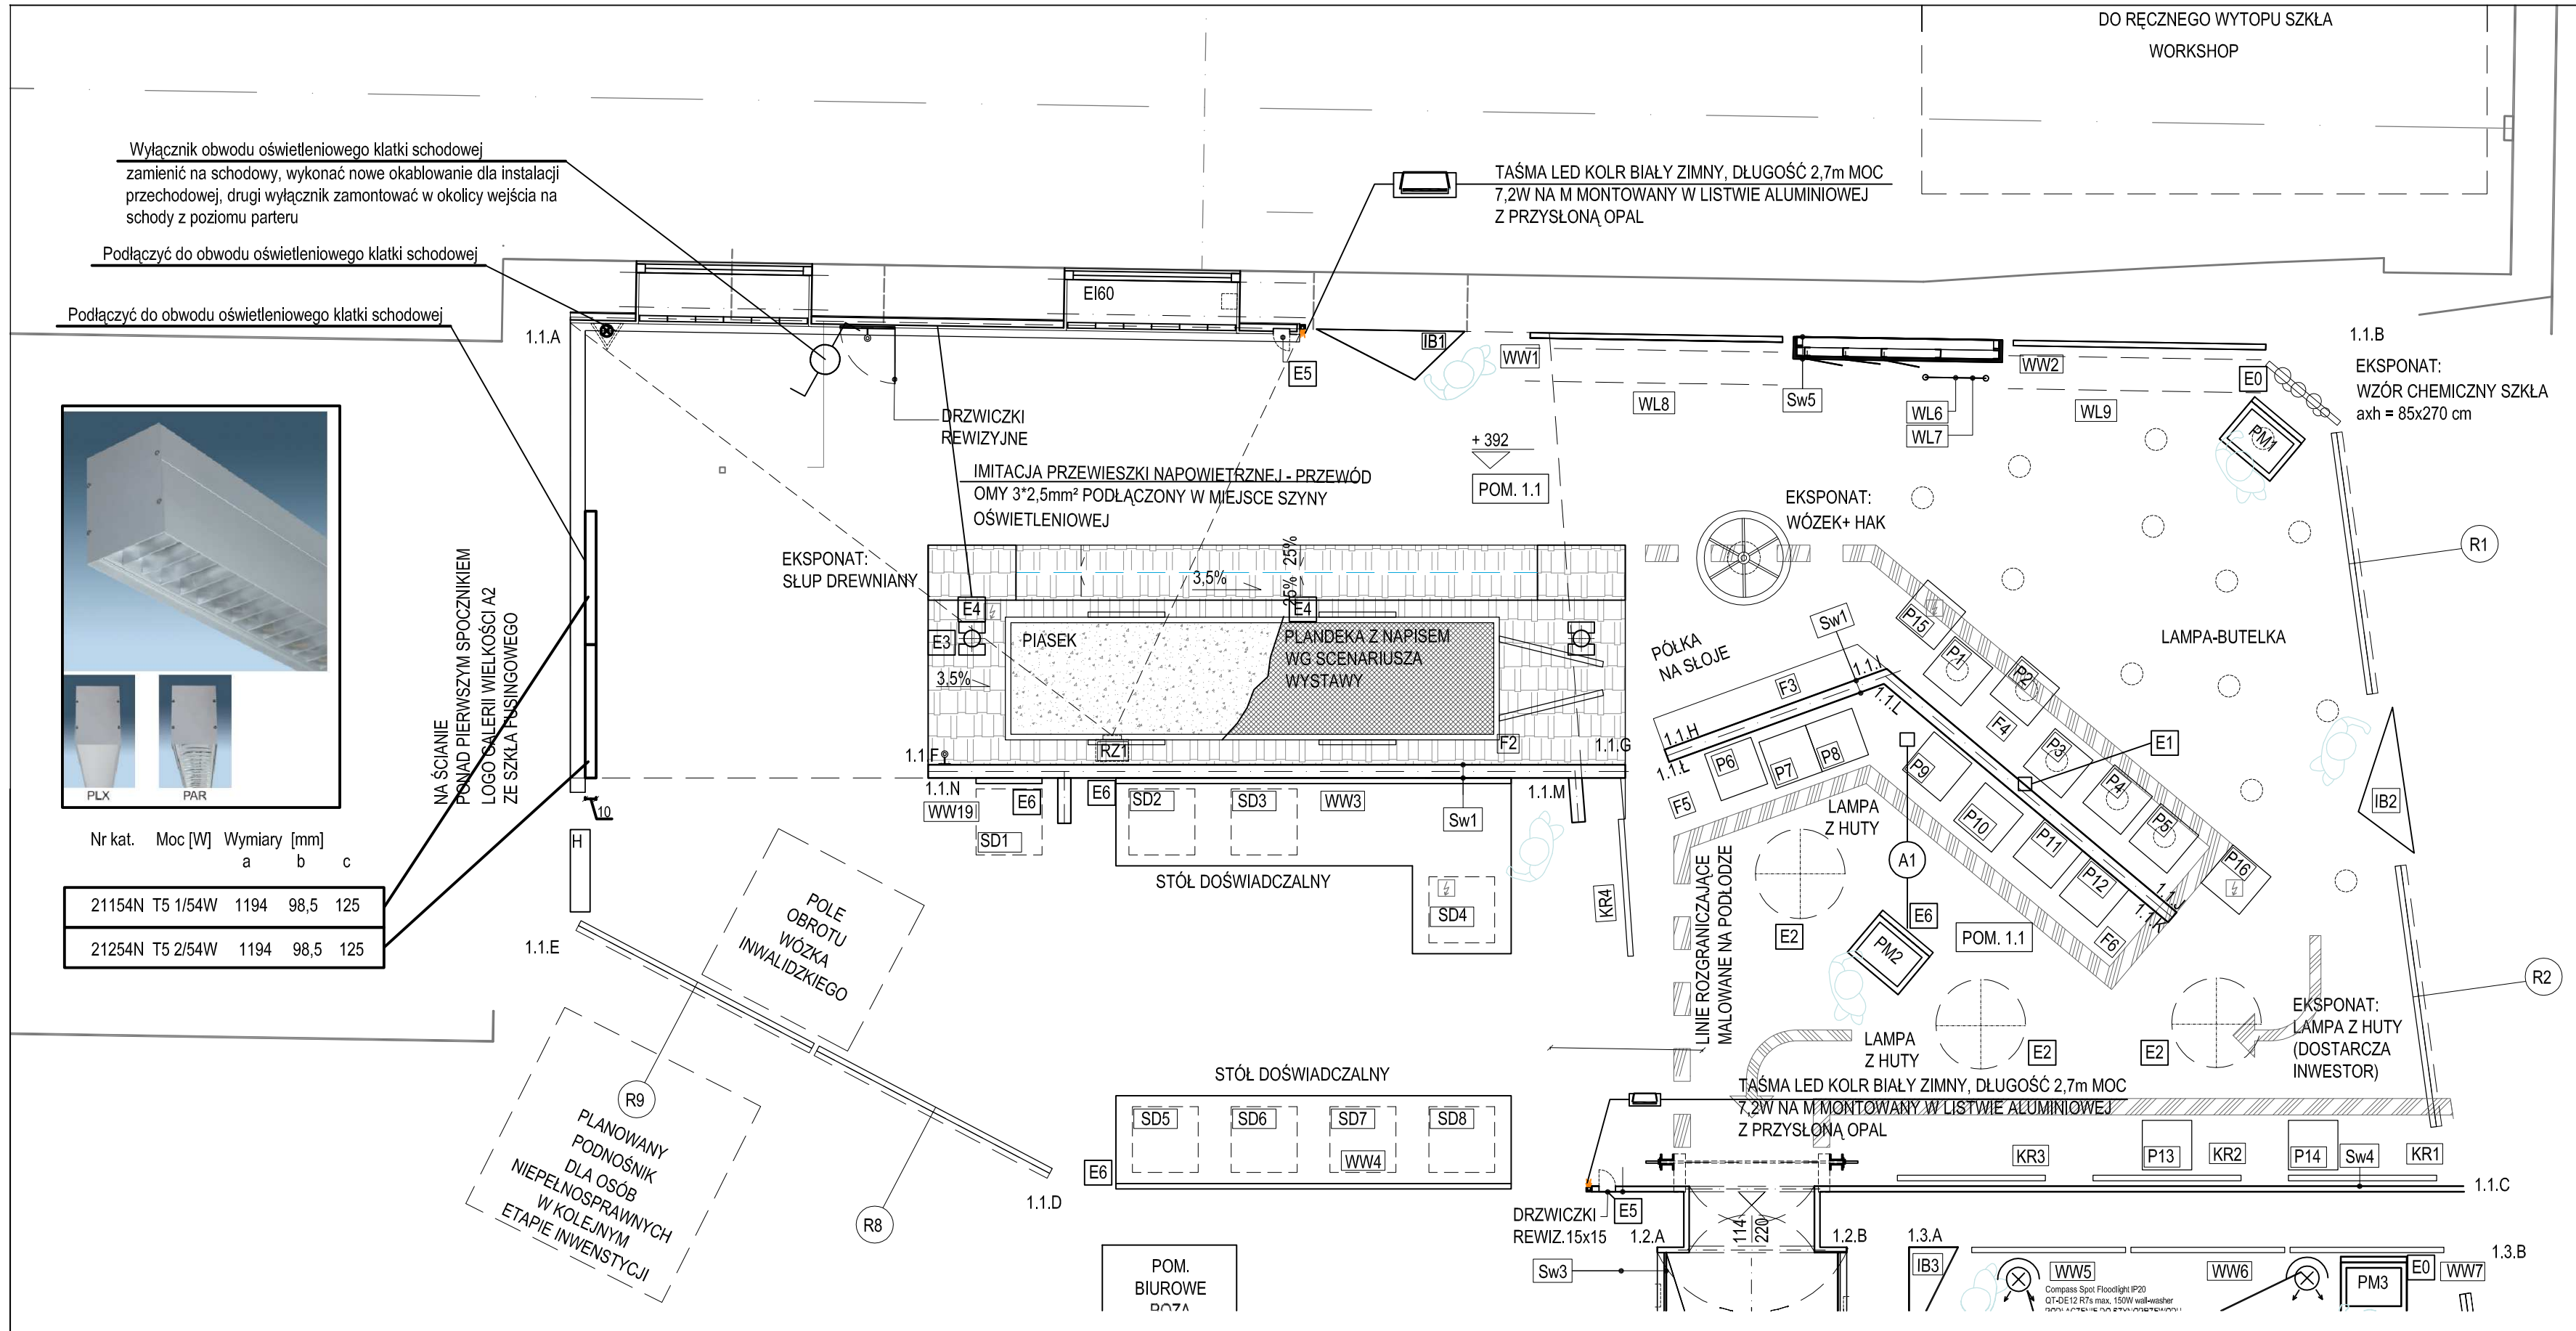

OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E0 - ZASILANIE BEZPOŚREDNIE PRZEWODEM ZAKOŃCZONYM WTYCZKĄ Z ISTNIEJĄCEGO GNIAZDA WTYCZKOWEGO NA ŚCIANIE LUB W KASECIE PODŁOGOWEJ

E1 - PUSZKA 120*120mm Z ZACISKAMI WAGO NAD STROPEM PODWIESZONYM W OKOLICY ISTNIEJĄCEJ LAMPY OŚWIETTLENIA OGÓLNEGO. ISTNIEJĄCĄ LAMPĘ ODŁĄCZYĆ. Z TEGO OBWODU ZASILAĆ LAMPY - BUTELKI.

LAMPY - BUTELKI - WYKONANE WG OPISU ARCHITEKTONICZNEGO Z BUTELEK POSIADAJĄCYCH ZAMKNIĘCIE KABŁĄKOWE Z ODCIĘTYMI DNAMI. DO BUTELKI WPROWADZIĆ PRZEWÓD OMY 2*0,75mm² ZAKOŃCZONY OPRAWKĄ CERAMICZNĄ DO ŻARÓWEK Z GWINTEM E14. JAKO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA STOSOWAĆ ŚWIETLÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE /KOMPAKT/ O MOCY 18W - 830

E2 - Z LAMP POZOSTAWIĆ WYŁĄCZNIE KORPUSY I ODBŁYŚNIKI ORAZ SZYBY OCHRONNE O ILE TAKIE POSIADAJĄ, W LAMPIE ZAMONTOWAĆ OPRAWKĘ CERAMICZNĄ DO ŻARÓWEK Z GWINTEM E27. PODŁĄCZENIE LAMP PRZEWODEM OMY 3*1,5mm² ZAKOŃCZONYM ADAPTEREM DO WPIĘCIA NA SZYNĘ ZASILAJĄCĄ

E3 - POMPKĘ ZASILIĆ Z GNIAZDA WTYCZKOWEGO W KASECIE PODŁOGOWEJ PRZEWODEM OMY 3*2,5mm² UŁOŻONYM W PRZESTRZENI INSTALACYJNEJ

E4 - IMITACJA PRZEWIESZKI NAPOWIETRZNEJ - PRZEWÓD OMY 3*2,5mm² PODŁĄCZONY W MIEJSCE SZYNY OŚWIETLENIOWEJ ZAKOŃCZONY ADAPTEREM DO WPIĘCIA NA SZYNĘ ZASILAJĄCĄ

E5 - ZASILANIE TAŚM LED - ZASILACZ 230/12V 20W STOPIEŃ OCHRONY IP 44 ZAMONTOWANY WE WNĘCE 150x250 mm Z OWOREM 140x140MM PRZYSŁONIĘTEJ DRZWICZKAMI REWIZYJNYMI WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO. PODŁĄCZENIE TAŚM PRZEWODAMI DEDYKOWANYMI DO PASKÓW ITAŚM LED. PODŁĄCZENIE ZASILACZY PRZEWODEM OMY 3*1,5mm² WŁĄCZONYM W MIEJSCE ZDEMONTOWANEGO GNIAZDA WTYCZKOWEGO

E6 - ZASILANIE BEZPOŚREDNIE PRZEWODEM ZAKOŃCZONYM WTYCZKĄ Z ISTNIEJĄCEGO GNIAZDA W KASECIE PODŁOGOWEJ. PRZEWÓD ZASILAJĄCY PROWADZIĆ W LISTWIE OSŁONOWEJ PODŁOGOWEJ KLEJONEJ DO PODŁOŻA /NP. LISTWA PODŁOGOWA LEGRAND LUB R&M

OBIEKT	CENTRUM SZKŁA I CERAMIKI	DATA	XI .2013
ADRES	KRAKÓW, LIPOWA 3	BRANŻA	ELEKTR
TEMAT OPRACOWANIA	ARCHITEKTURA WNĘTRZ - WYSTAWA STAŁA	FAZA	PT
TEMAT RYSUNKU	GALERIA - RZUT - POMIESZCZENIE 1.1	SKALA	1:50

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

AUTOR	NR RYSUNKU
inż. Jacek Socha nr upr. BPPiAnB. Upr. 79 / 82 izba MAPIE/4907/01	E/1