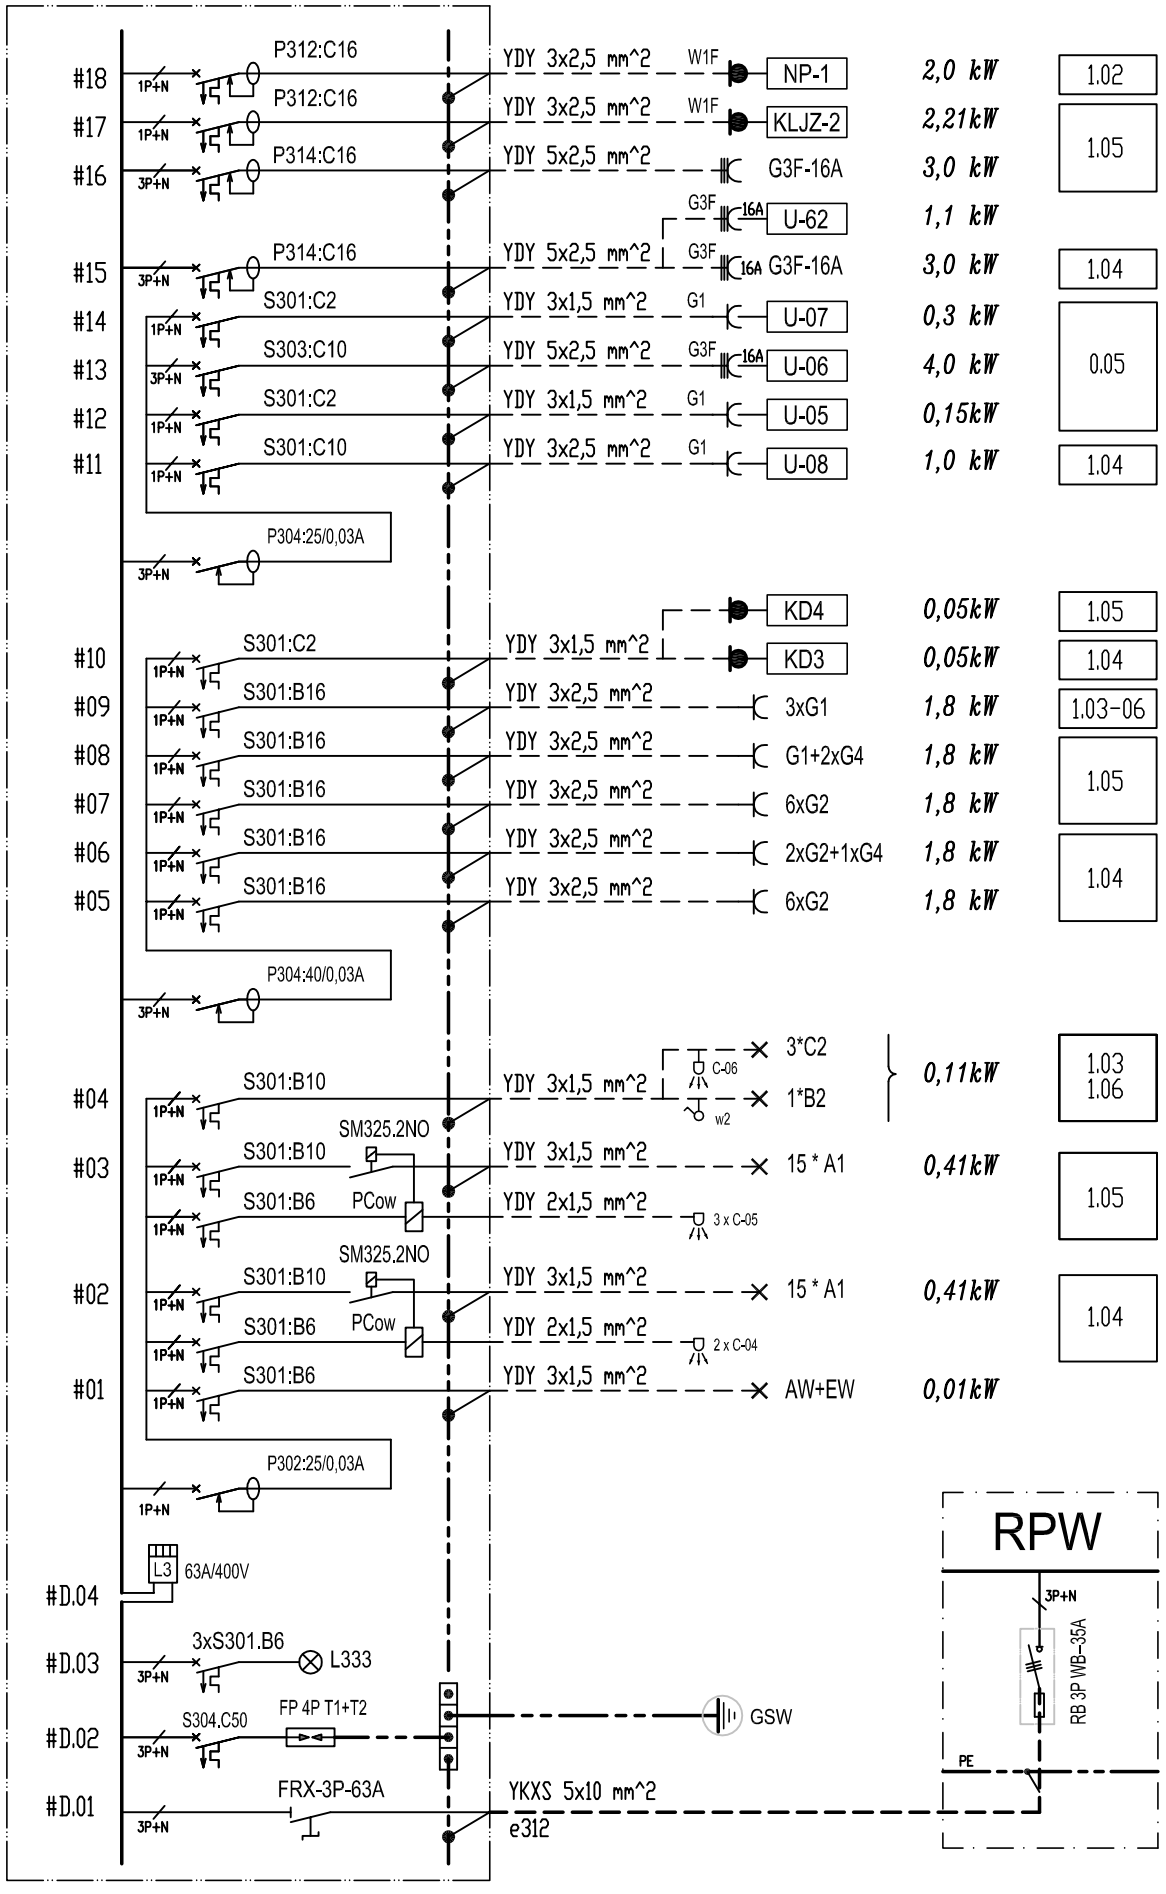

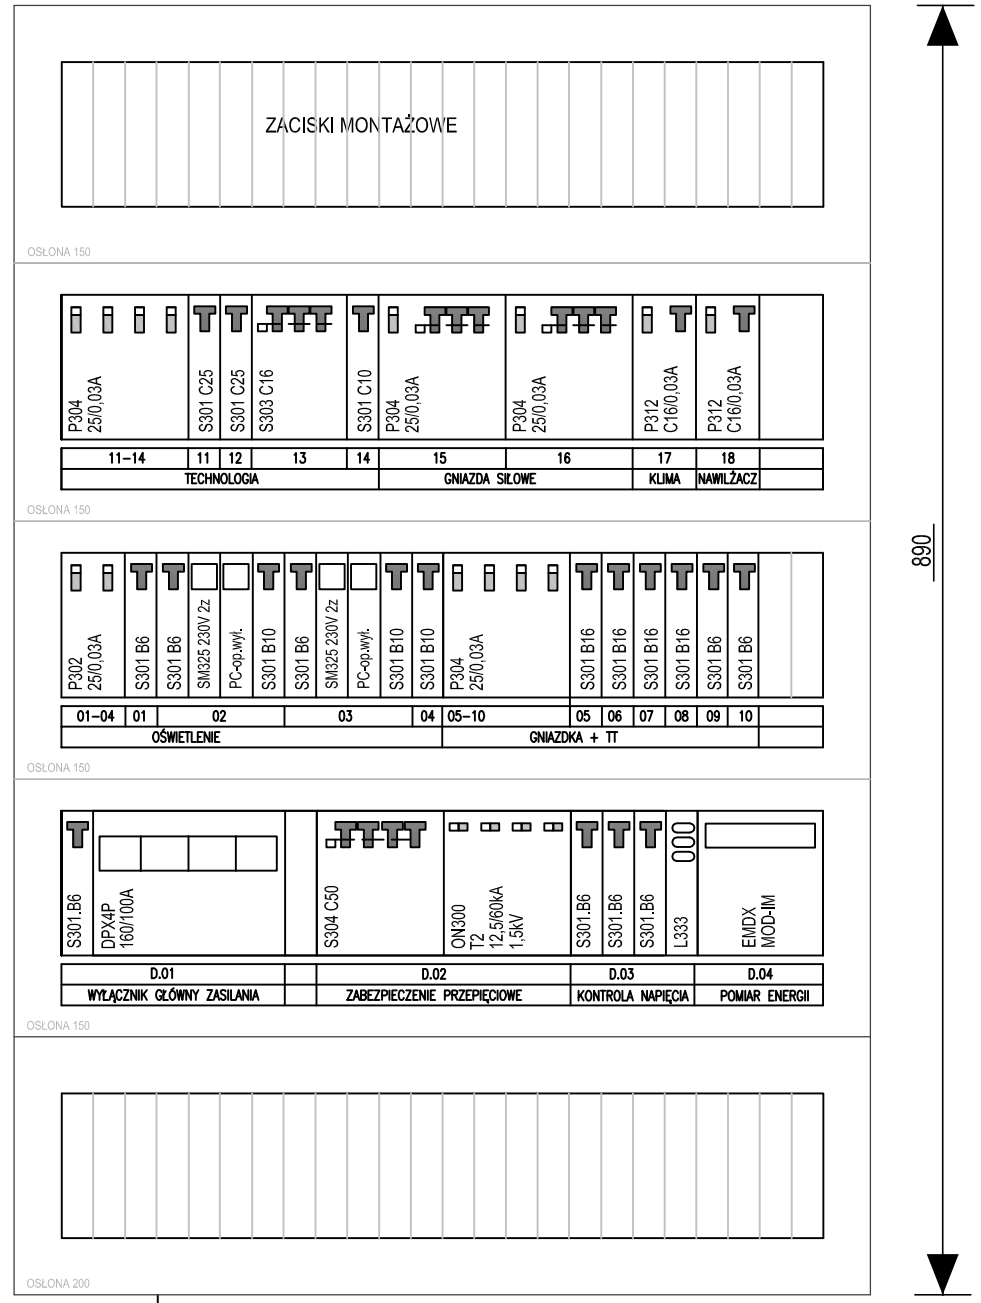

rozdzielnica wnękowa 5Rx24M,
montaż w ścianie GK
IP40, o wym. W890xS595xG137,5mm

UWAGA.
Oznaczenie aparatów wm. rys. E-16
Przy montażu wyłączników nadprądowych stosować spacje ograniczające przyrost temperatury przez sąsiedni aparat.

Jedn. projektowa: **TEKTONIKA ARCHITEKCI** Sp. z o.o. Sp.k. 31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10 TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl				
Inwestor: **INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 31-983 Kraków, ul.Cementowa 8**				Faza proj: PW E-20180801
Temat: REMONT POMIESZCZEŃ LABOLATORYJNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: ELEKTRYCZNĄ , WOD-KAN, C.O., SPRĘŻONEGO POWIETRZA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI W BUDYNKU INSTYTUTU CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA DZIAŁCE NR 1/5, OBR. 20 NWA hUTA, PRZY UL. CEMENTOWEJ 8 W KRAKOWIE		Rysunek: TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB2		Nr rys: E-14
Branża:	EILEKTRYCZNA	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:50
Główny projektant:	mgr inż. Zdzisława Muzyk	UPR – 203/93		
Opracował:	mgr inż. Marek Muzyk			Data: 2018 sierpień
Sprawdzający:	mgr inż. Stanisław Malczyński	GPIV 63/220/76		